


## 呼気1リットル中のアルコール濃度の比較

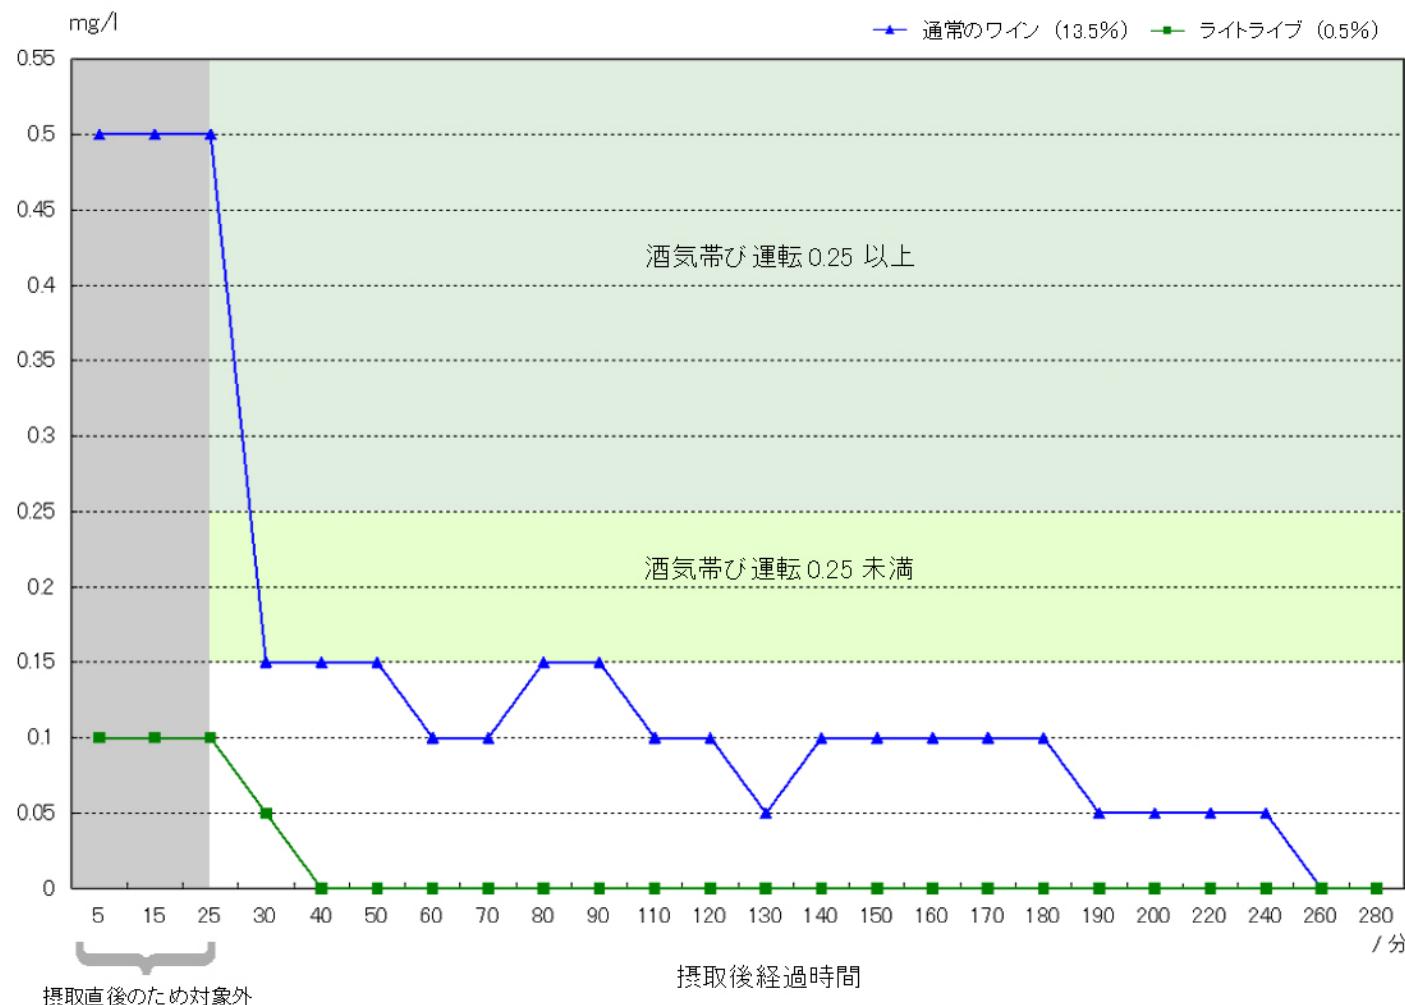

測定結果

分	通常のワイン	ライトライブ
5	0.5	0.1
15	0.5	0.1
25	0.5	0.1
30	0.15	0.05
40	0.15	0
50	0.15	0
60	0.1	0
70	0.1	0
80	0.15	0
90	0.15	0
110	0.1	0
120	0.1	0
130	0.05	0
140	0.1	0
150	0.1	0
160	0.1	0
170	0.1	0
180	0.1	0
190	0.05	0
200	0.05	0
220	0.05	0
240	0.05	0
260	0	0
280	0	0

摂取量：各 300cc (30 分間かけて摂取)

測定者：60 代男性

測定器：TANITA Alcohol Sensor HC-206

(各3回測定したうちの 1 番高い数値)